


Rundsteuerempfänger
Grundstellung = a
Programmierung nach Jahr der Inbetriebnahme
2009/2010/2011/2012-

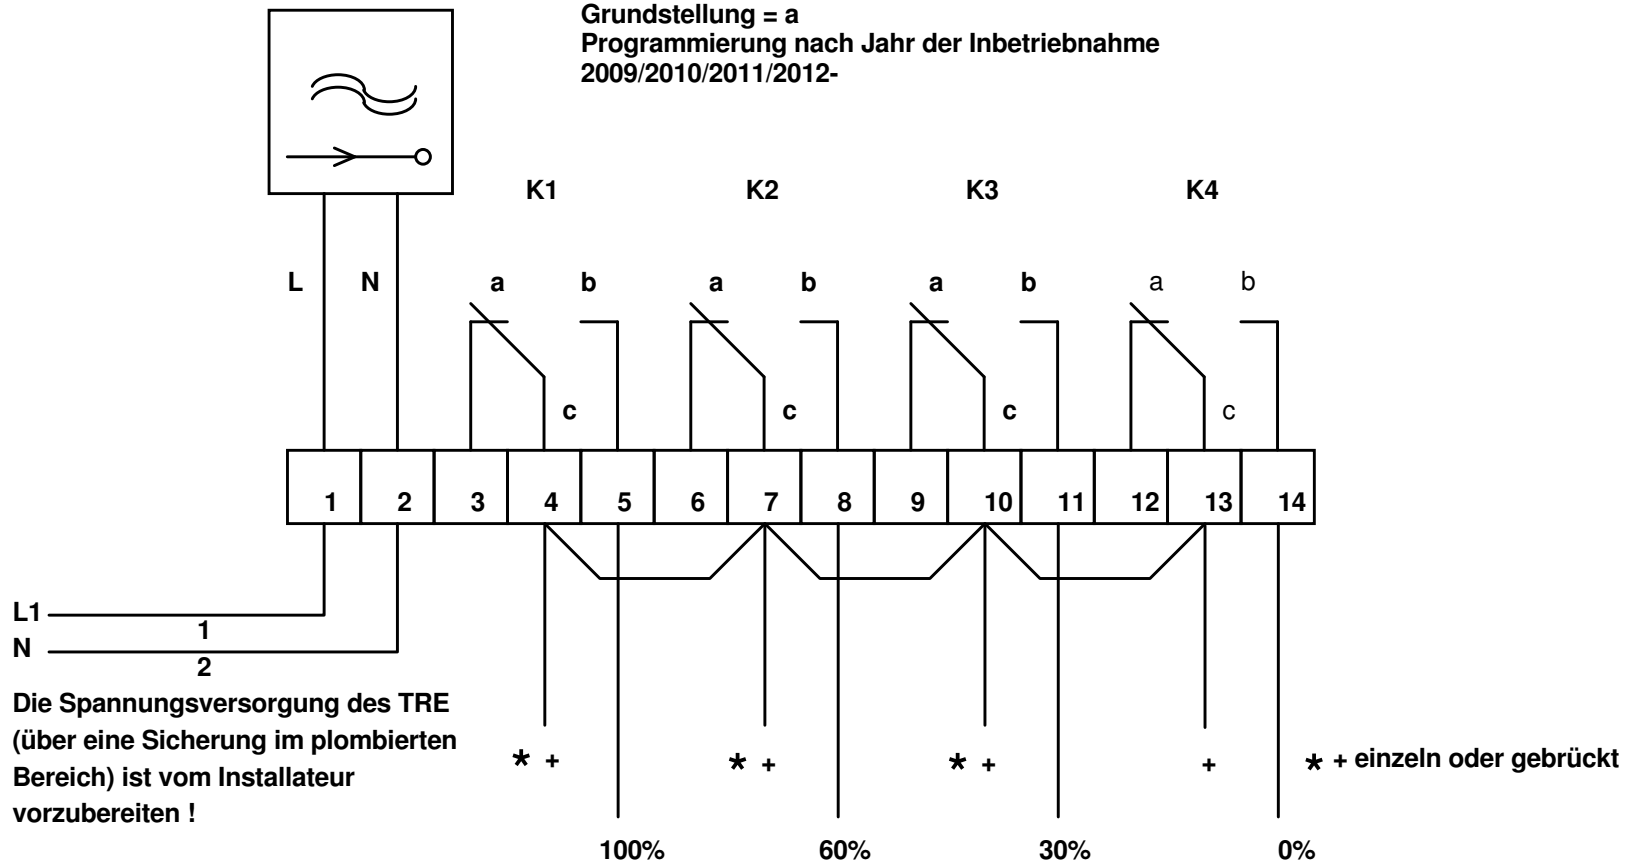

Achtung !!!

Steuergeräte wie z.B. Solarlog u.s.w. und Wechselrichter müssen für die Leistungsreduzierung parametrisiert sein, da sonst die Regelung über TRE nicht gewährleistet ist.

Die Kabelverbindung zwischen Wechselrichter und Rundsteuerempfänger muss zur Inbetriebnahme der PV - Anlage vorbereitet sein, ebenso die Funktion der Leistungsreduzierung.

Steuergerät oder Wechselrichter

Bei nicht vorbereiteter, funktionsfähiger Leistungsreduzierung wird die PV-Anlage nicht in Betrieb genommen !!!

Zusätzlich anfallende Montagekosten hat die ausführende Elektroinstallationsfirma zu tragen !!!