



Einzelne Erzeugungsanlage mit nicht unterbrechbarer Wärmepumpe oder vergleichbarem Heizsystem (C1)

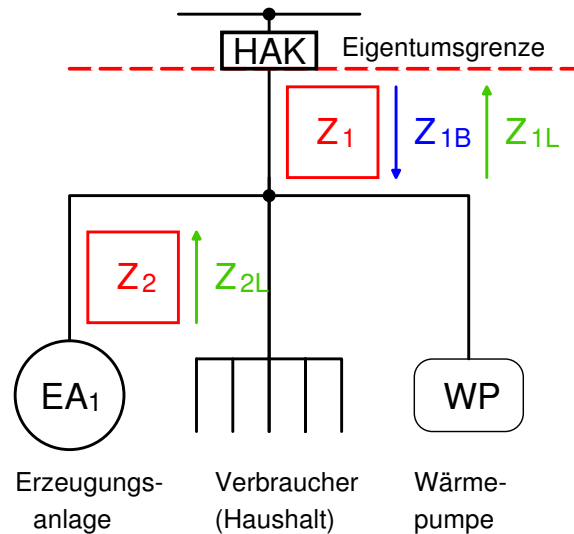

Z₁ : Zähler für Bezug und Lieferung
 Z₂ : Zähler für Lieferung mit Rücklaufsperrung
 (ggf. zur Ermittlung des Selbstverbrauchs gesetzlich erforderlich)

Mehrere Erzeugungsinstallationen mit unterbrechbarer Wärmepumpe oder vergleichbarem Heizsystem (C2)

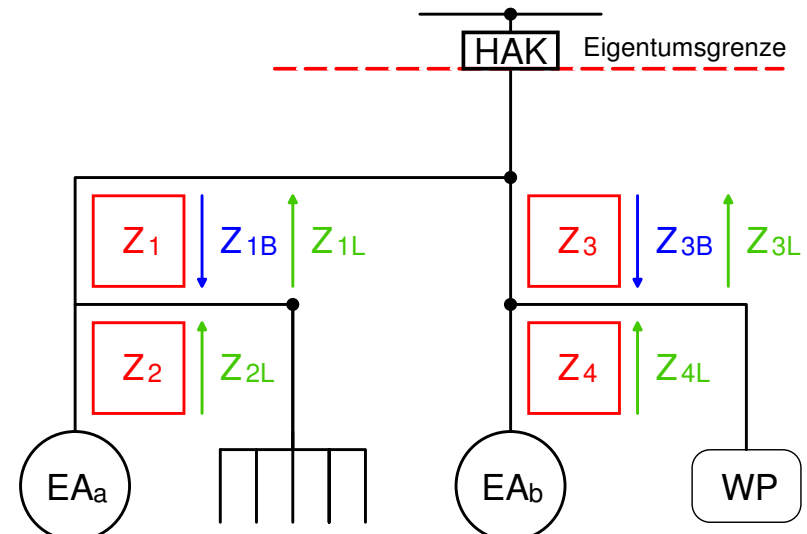

Z₁ , Z₃ : Zähler für Bezug und Lieferung
 Z₂ , Z₄ : Zähler für Lieferung mit Rücklaufsperrung
 (ggf. zur Ermittlung des Selbstverbrauchs gesetzlich erforderlich)

Anwendungsbeispiele:

- EEG - Anlagen mit Wärmepumpe (Wärmepumpe durch EVU "NICHT" unterbrechbar, somit "KEIN" "WP-Tarif" möglich)

Anmerkung:

Die Verwendung des Zählers Z 2 richtet sich nach den jeweils gültigen Vergütungsvorschriften.

Anwendungsbeispiele:

- EEG - Anlagen mit Wärmepumpe (Wärmepumpe durch EVU unterbrechbar somit "WP-Tarif möglich/ Die PV-Anlage ist in zwei unabhängige Installationen unterteilt).

Anmerkung:

Die Verwendung des Zählers Z 2 und Z 4 richtet sich nach den jeweils gültigen Vergütungsvorschriften.

Messkonzepte für Erzeugungsanlagen (Stand 01.08.2014)

Hinweis: Nachdem das EEG/KWKG keine expliziten Vorgaben für Messkonzepte macht, kann keine Gewähr für deren rechtliche Verbindlichkeit übernommen werden.
 Die Auswahl des Messkonzeptes liegt grundsätzlich beim Anlagenbetreiber.

gez. GV 2015

KWH-Netz GmbH